

INTERRAMENTO ELETTRODOTTO

CLIENTE:

Terna Rete Italia S.p.A.

COMMITENTE:

Terna Rete Italia S.p.A.

PROGETTO:

Progetto di un nuovo collegamento in cavo interrato tra la cs BAS Bergamo e la cs Malpensata in Comune di Bergamo.
Linea 132 KV.

LUOGO:

Bergamo

PRESTAZIONI:


PTO – Progettazione definitiva per autorizzazione ministeriale.

Progettazione esecutiva e di dettaglio del tracciato interrato del cavo, delle buche giunti, delle Trivelazioni Orizzontali Controlate e del Piano particellare.

ANNO:

2010 - 2011 2014 - 2015

0045-B-15-147-689

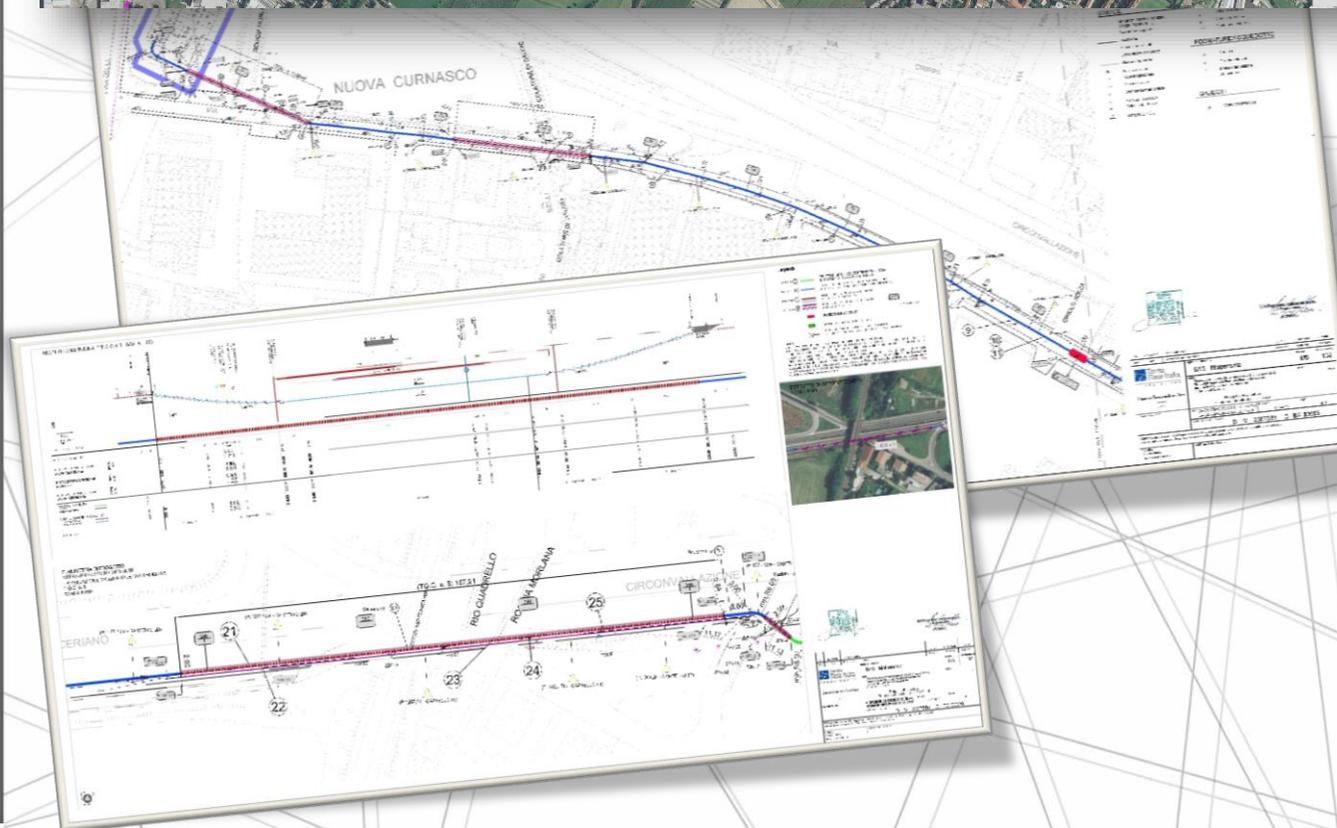

Infrastrutture
Edilizia sportiva
Urbanistica
Urbanistica Residenziale
Turistica
Scolastica
Servizi
Viabilità
Santitaria
Pubblica
Commerciale
Industria
Agricoltura
Idrauliche
Riqualificazione urbana
Servizi Pubblici
Pianificazione Territoriale
Petrochimico
Energie
Ambientali
Produzione Industriale
Farmaceutica